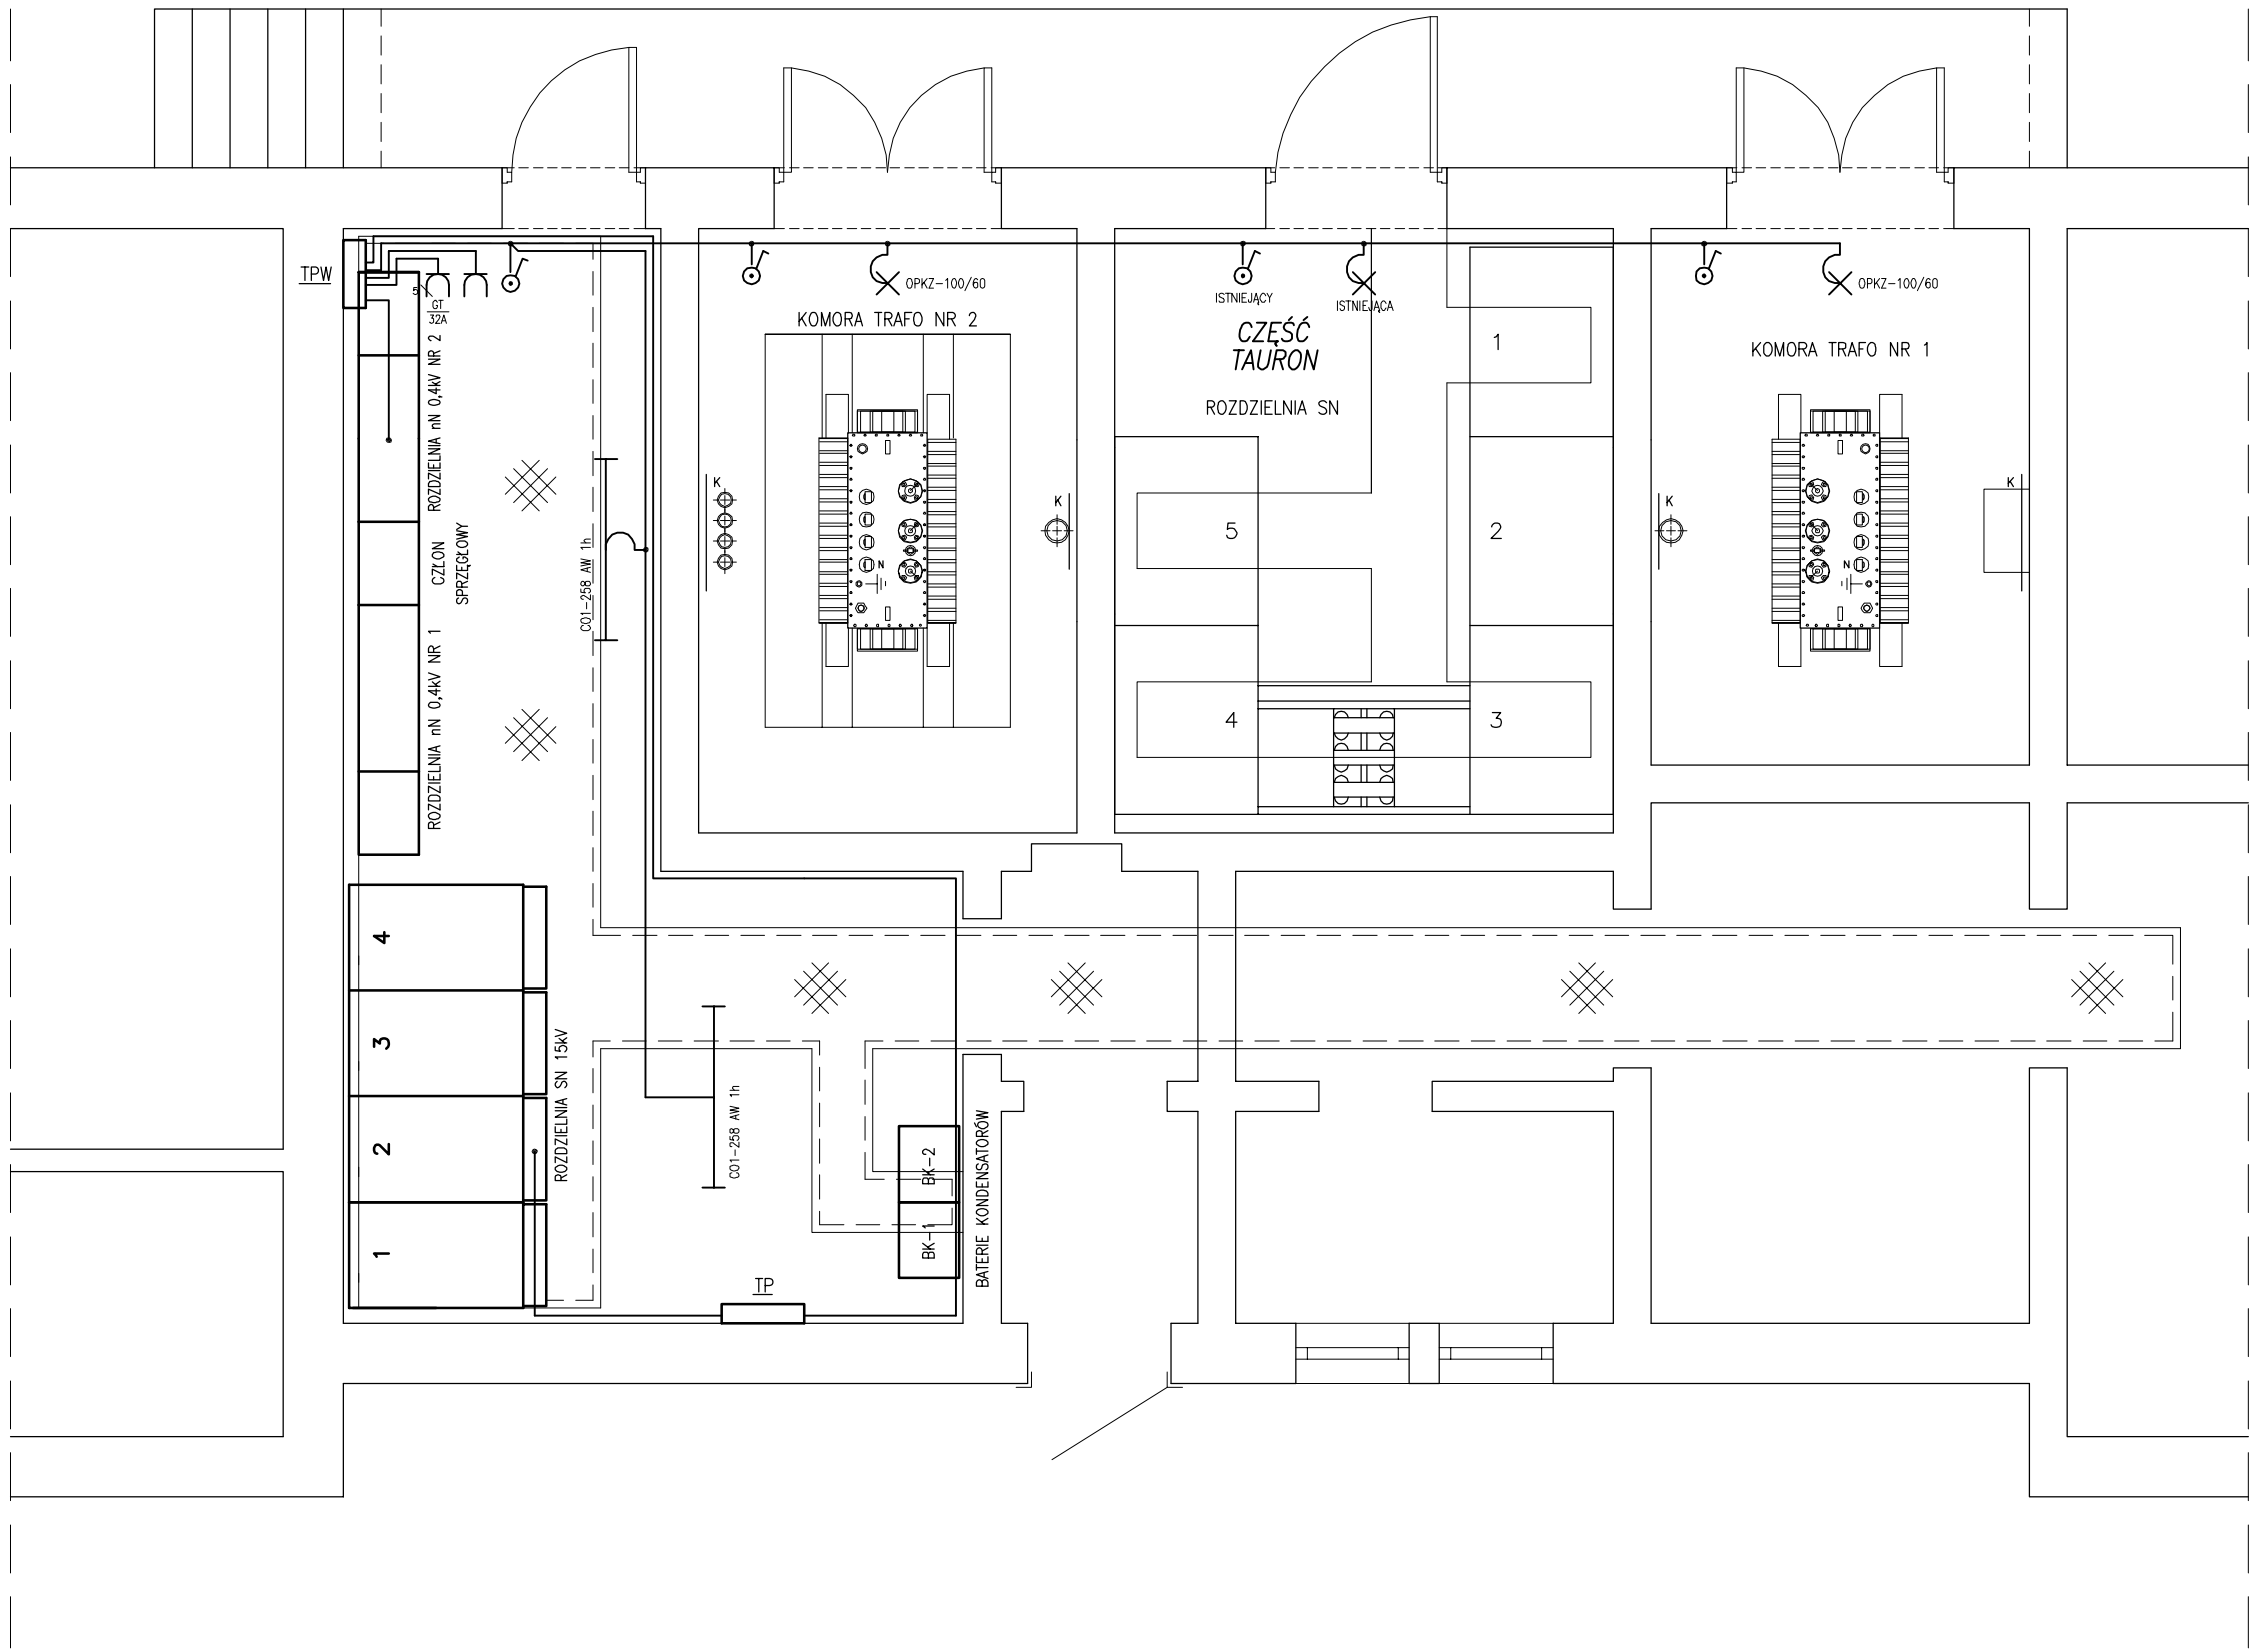


OBJAŚNIENIA

TPW –TABLICA POTRZEB WŁASNYCH STACJI TRANSFORMATOROWEJ
TP –TABLICA POMIAROWA
BK–... –BATERIE KONDENSATORÓW
–STOSOWAĆ OSPRZĘT NATYNKOWY HERMETYCZNY (IP44)
–CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

U=15 kV

UZIEMIENIE
UKŁAD SIECIOWY:
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDY

U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY:
ZASILANIE: TN–C
ODBIÓR: TN–S

F.H.U. ELKOMFORT
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INWESTOR
GMINA MIASTO NOWY TARG
MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W NOWYM TARGU
UL. KRZYWA 1, 34–400 NOWY TARG

OBIEKT
STACJA TRANSFORMATOROWA KRT 6131
"LODOWISKO" – MODERNIZACJA STACJI

PROJEKTANT
mgr inż. CZ. SZOPIŃSKI
NR UPR. GAS 834/A–43/85

TREŚĆ RYS. P.W. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
–STACJA TRANSFORMATOROWA
INSTALACJA OŚWIETLENIA STACJI
RZUT STACJI

DATA 04.2019
SKALA 1:50
NR RYS. E–3.2